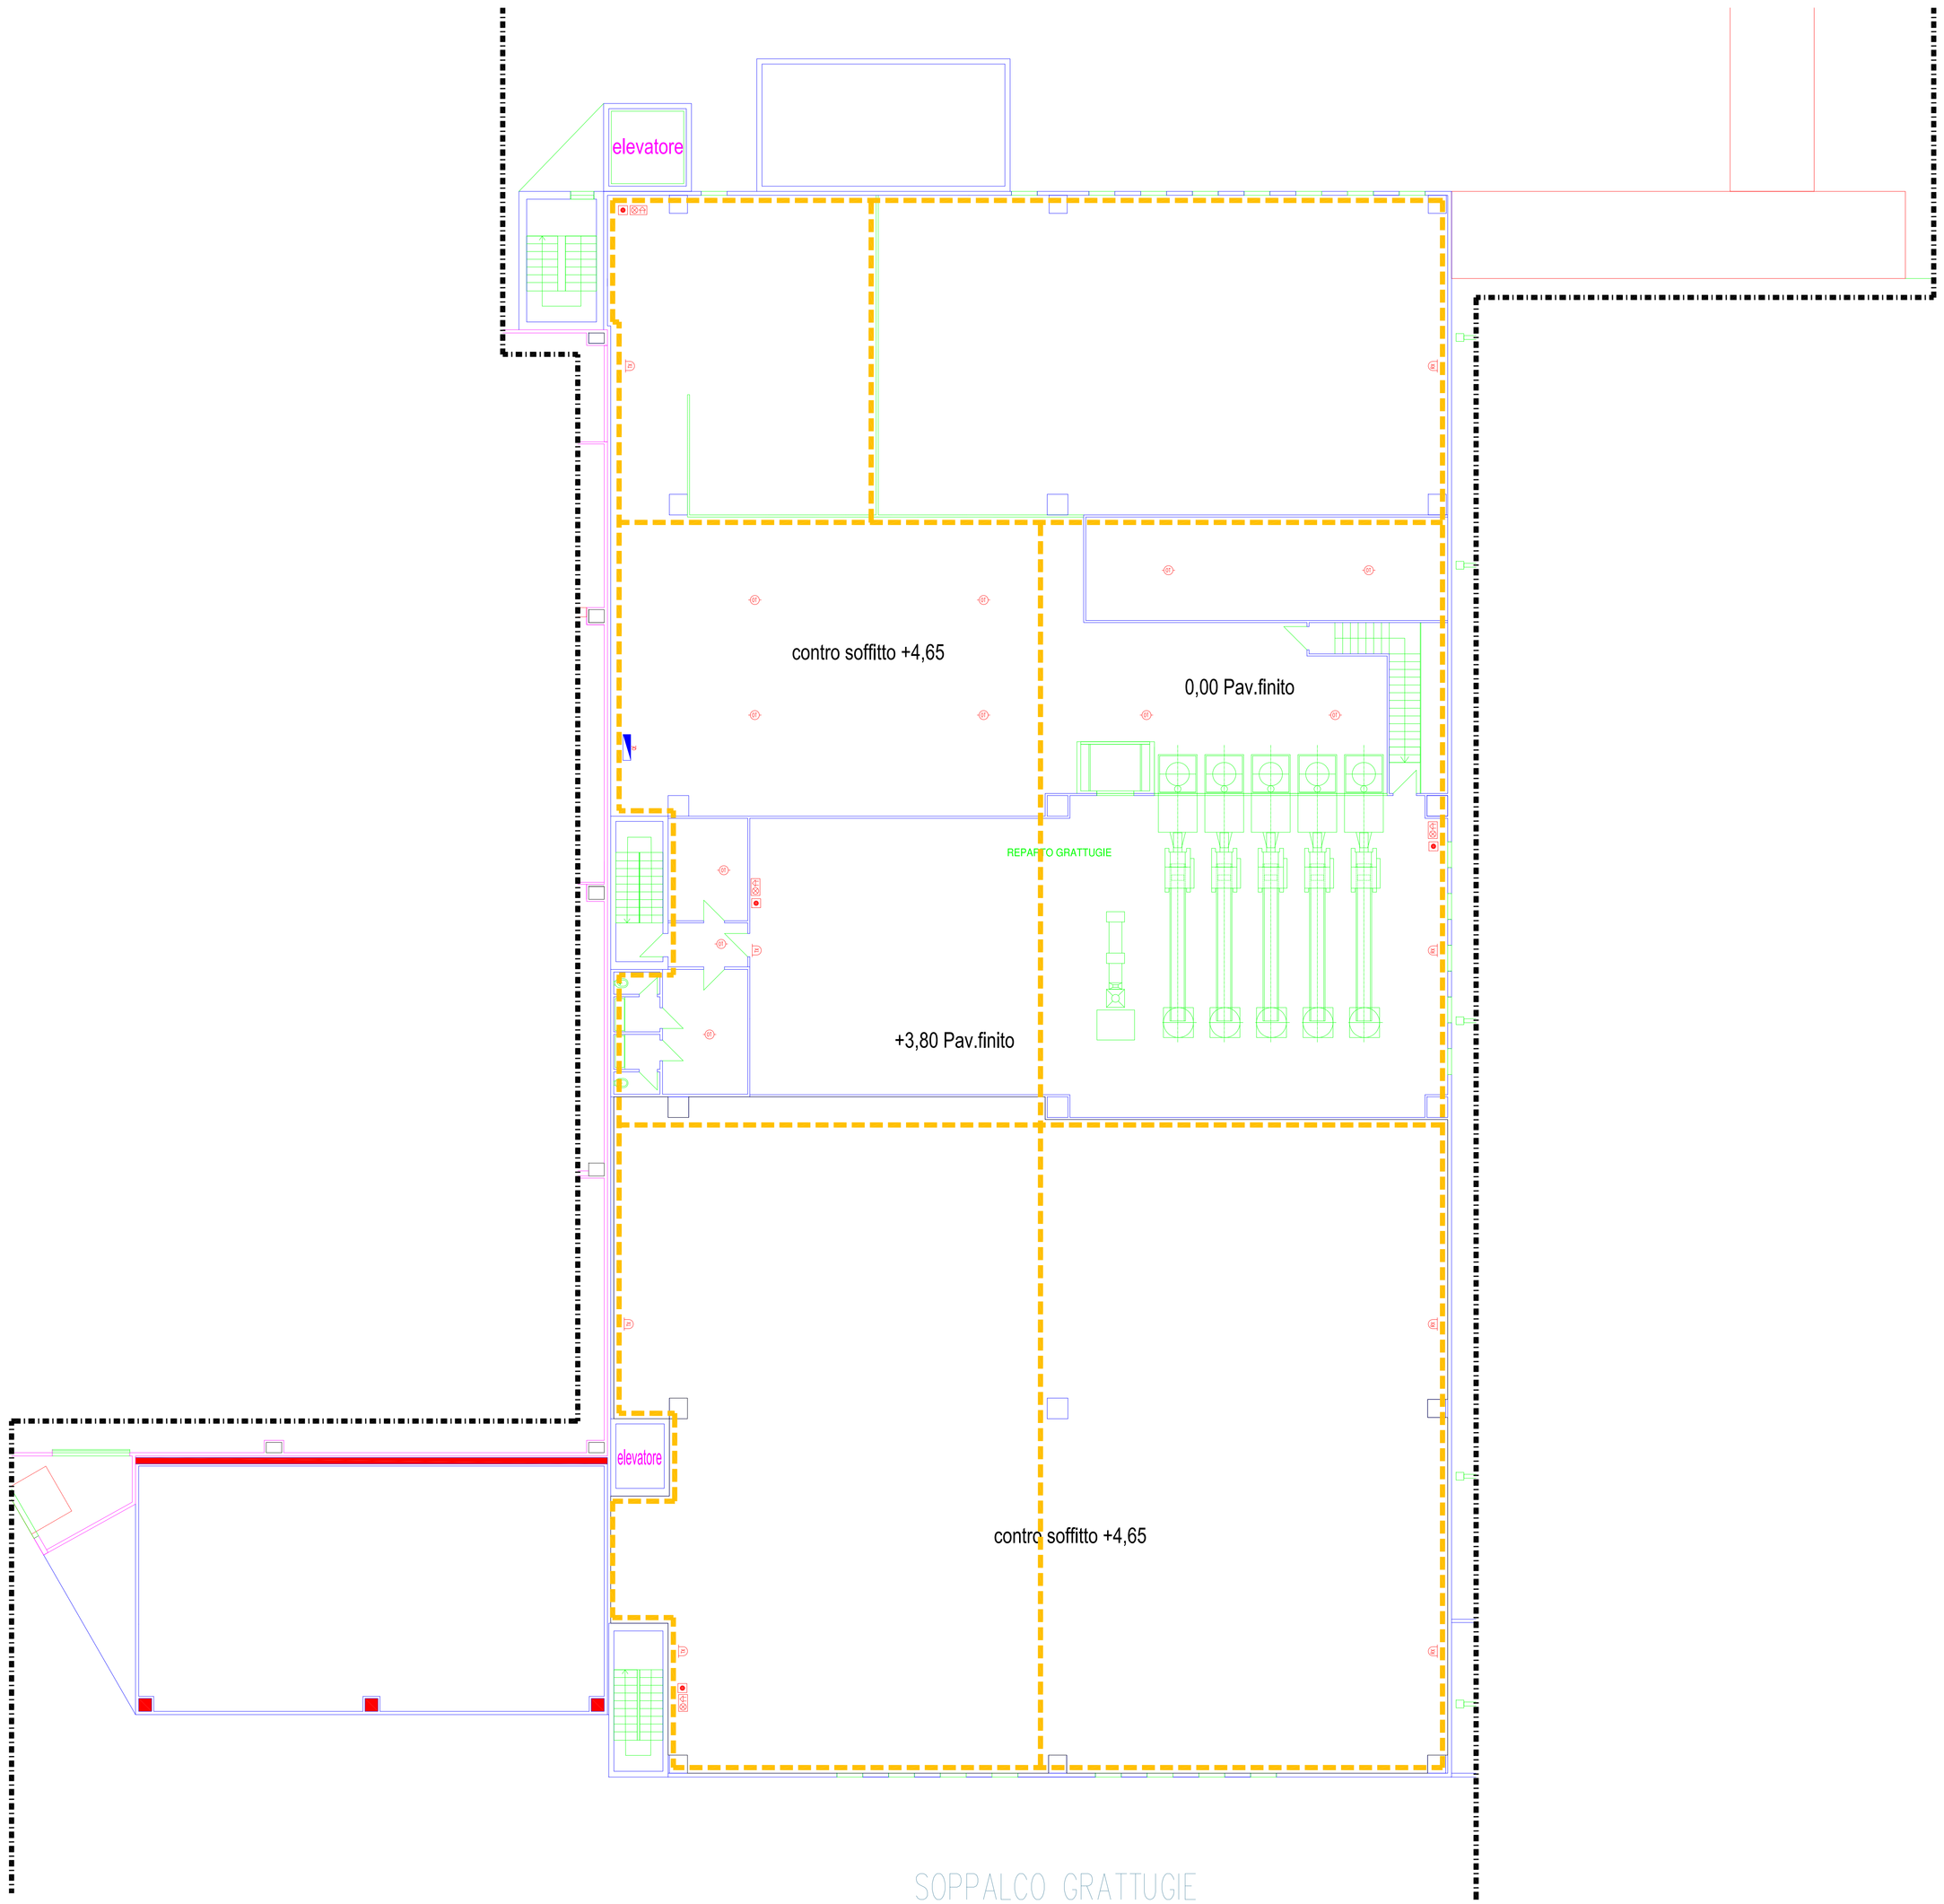

LEGENDA IMPIANTO ALLARME INCENDI

	CENTRALE ALLARME INCENDI DOTATA DI BATTERIA E COMBINATORE TELEFONICO (CONFORME CEI EN 54, UNI 9795)
	PANNELLO REMOTO PER CONTROLLO STATO CENTRALE ALLARME INCENDI
	PULSANTE MANUALE ALLARME INCENDI A ROTTURA DI VETRO
	SEGNALATORE OTTICO-ACUSTICO ALLARME INCENDI
	SEGNALATORE OTTICO ALLARME INCENDI
	RIVELATORE OTTICO PUNTIFORME DI FUMO
	RIVELATORE PUNTIFORME DI GAS METANO
	DISPOSITIVO OTTICO DI RIPETIZIONE ALLARME (PER RIVELATORE DI FUMO POSTO IN LUOGO NON VISIBILE)
	RIVELATORE OTTICO LINEARE DI FUMO (TRASMETTITORE / RICEVITORE)
	BADENIA/SIRENA DA INTERNO AD ALTA INTENSITA' ACUSTICA
	SIRENA ESTERNA CON LAMPEGGIANTE PER ALLARME INCENDI
	MAGNETE PER PORTA RD (DISATTIVAZIONE TRAMITE PULSANTE LOCALE E CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI)
	PULSANTE/SEZIONATORE SOTTOVETRO PER SGANCIO D'EMERGENZA, IN CUSTODIA ROSSA, IP65
	PUNTO ALIMENTAZIONE-ALLACCIO: EVACUATORE DI FUMO-CALORE / SERRANDA TAGLIAFUOCO
	ELETTROVALVOLA INTERCETTAZIONE TUBAZIONE GAS METANO A RIARMO MANUALE
	MODULO DI INTERFACCIA DISPOSITIVO/CENTRALE
	QUADRO ELETTRICO O CENTRALINO
	CANALE FORATO IN ACCIAIO ZINCATO, PRIVO DI COPERCHIO, DIMENSIONI COME DA PIANTA

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

STUDIO NERI S.A.S.
Via Lenin, 117/A - 41012 Carpi (MO)
tel. e fax 059 /3969926
E-mail: studioneri@studionerisas.it

CASEIFICI GRANTERRE S.p.A.
sede legale: Via Polonia 30/33 - 41122 - Modena

Via Togliatti 34/A-B - Loc. Montecavolo
42020 - Quattro Castella (RE)

PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI ART. 53
COMMA 1 LEGGE REGIONALE 24/2017
AMPLIAMENTO FABBRICATO INDUSTRIALE
PROGETTO IMPIANTI DI RIVELAZIONE E ALLARME INCENDI

COM02622	0.0p	GIU.2022	2
1:100	014B1	AB	3.0
			3

Firmato digitalmente da:
NERI VANNI
Firmato il 26/06/2022 14:45
Seriale Certificato: 678265
Valido dal 24/08/2021 al 24/08/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA